



département de HAUTE-GARONNE

COMMUNE DE

LAGARDELLE-SUR-LEZE

RÉALISÉ PAR : bureau d'études **ADRET**

26 Rue de Chaussas 31 200 Toulouse TÉL : 05-61-13-45-44 FAX : 05-17-47-54-72
E-Mail: Adret.Environnement@wanadoo.fr



PLU

PLAN LOCAL D'URBANISME

DEUXIEME RÉVISION

5.14

ANNEXES SANITAIRES

DEFENSE INCENDIE

ARRETE MUNICIPAL DU 03/12/2020

**Mairie de Lagardelle sur Lèze**

3 rue du Château du Vignaou

31870 Lagardelle sur Leze

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-GARONNE
CANTON DE PORTET-SUR-GARONNE
COMMUNE DE LAGARDELLE-SUR-LÈZE

ARRETE N° 2020-127

Le Maire de la Commune de LAGARDELLE S/LEZE,

Vu le code la sécurité intérieure,

Vu la loi n° 2004-811 relative à la modernisation de la sécurité civile,

Vu la loi 96-369 du 3 Mai 1996 relative à l'organisation des services d'incendie et de secours,

Vu le code général des collectivités territoriales pris en ses articles L.1424-1 et suivants et R. 1424-1 et suivants,

Vu le décret n° 2015-235 du 27 février 2015 relatif à la défense extérieure contre l'incendie,

Vu l'arrêté ministériel n° NOR INTE1522200A du 15 décembre 2015 fixant le Référentiel National de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (R.N.D.E.C.I),

Vu le référentiel national de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (R.N.D.E.C.I) fixé par l'arrêté n° NOR INTE1522200A,

Vu l'arrêté préfectoral du 24 février 2017 approuvant le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (R.D.D.E.C.I.),

CONSIDERANT que la commune peut être exposée à divers risques d'incendie,

CONSIDERANT que le Maire doit s'assurer de l'existence, de la suffisance et de la disponibilité des ressources en eau pour la lutte contre l'incendie.

CONSIDERANT que cet arrêté de D.E.C.I. prévoit l'inventaire des P.E.I. (Point d'Eau Incendie) publics et privés et intégrera l'inventaire des risques de la commune.

CONSIDERANT que cette mesure a pour objectif de définir sans équivoque la DECI et notamment de trancher la situation litigieuse de certains points d'eau,

ARRÊTE :

Article 1^{er} : Les P.E.I. publics sont au nombre de 43 : 41 disponibles et 2 sont indisponibles.
Les P.E.I. privés sont au nombre de 2: 2 disponibles et 0 sont indisponibles.

Article 2 : Un inventaire des P.E.I., publics et privés, est réalisé dans l'annexe 1, jointe au présent arrêté, qui comprend également une cartographie associée.
Un inventaire des risques de la commune est réalisé dans l'annexe 2, jointe au présent arrêté, qui comprend également une cartographie des risques et des zones de risque.

Article 3 : La mise à jour de cet arrêté se fera tous les 4 ans, suivant les modalités précisées dans le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l'Incendie (R.D.D.E.C.I), en s'appuyant sur la base de données de recensement des P.E.I. mise à jour en permanence.

Article 4 : Cet arrêté sera transmis au contrôle de légalité.

Article 5 : Le présent arrêté fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Mairie de LAGARDELLE S/LEZE.

Article 6 : Cet arrêté sera notifié au Préfet de la Haute-Garonne et le Service Départemental d'Incendie et de Secours qui centralise cette notification.

Article 7 : Ampliation du present arrêté sera adressée à :

Le Préfet de la Haute-Garonne,

Le Maire,

Le S.D.I.S.,

Chargés chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du present arrêté.

LAGARDELLE S/LEZE, le 3 décembre 2020

Le Maire,



Floréal Munoz

ANNEXE 1

INVENTAIRE DES POINTS D'EAU INCENDIE (P.E.I.) PUBLICS ET PRIVÉS

I - INVENTAIRE DES POINTS D'EAU INCENDIE : LISTING.

Disponibilité des PEI :

La Mairie tranche les situations litigieuses : emploi restreint ou anomalies importantes. Les PEI retenus seront exclusivement disponibles ou indisponibles.

Les indisponibilités temporaires ne font pas l'objet de ce document.

PEI publics :

Les Points d'Eau Incendie (P.E.I.) publics sont au nombre de : 43

- Dont 41 sont disponibles (utilisables).
- Dont 2 sont indisponibles (inutilisables ou débit notoirement insuffisants).

PEI privés :

Les Points d'Eau Incendie (P.E.I.) privés sont au nombre de : 2

- Dont 2 sont disponibles (utilisables).
- Dont 0 sont indisponibles (inutilisables ou débit notoirement insuffisants).

Maintenance, contrôle technique et reconnaissances opérationnelles:

La maintenance des PEI est réalisée par la Mairie par l'intermédiaire du Service des eaux du SPEHA (Service Public de l'Eau Hers Ariège) sis, 514, route de Nailloux, 31560 MONTGEARD

PEI Publics : la maintenance est assurée par la commune ou par le gestionnaire des réseaux d'eau compétent, avec leurs moyens propres ou avec l'assistance à un prestataire extérieur. La commune ou le gestionnaire organise tous les 2 ans le contrôle technique des PEI (mesures débit / pression) avec leurs moyens propres ou avec l'assistance à un prestataire extérieur.

PEI Privés : la maintenance est assurée par le propriétaire du PEI, avec ses moyens propres ou avec l'assistance à un prestataire extérieur. Le propriétaire organise tous les 2 ans le contrôle technique des PEI avec ses moyens propres ou avec l'assistance à un prestataire extérieur (mesures débit / pression). Ces mesures sont mises à disposition de la commune.

Le dernier contrôle technique réalisé par les personnels du service des eaux date de 30/01/2019, complété par des données ponctuelles fournies les années suivantes à ce jour.

Les dernières reconnaissances opérationnelles réalisées par les personnels du SDIS datent de 09 /2019, complétée par des données ponctuelles fournies les années suivantes à ce jour.

II - CARTOGRAPHIE ASSOCIÉE À L'INVENTAIRE DES PEI.

Ces PEI publics et privés sont présentés ci-après sur les éléments cartographiques donnés ci-joints:

- **Listes des PEI publics et privés avec leur état et leurs anomalies,**
- **Légende cartographique – Groupement Prévision (1 page de format A4)**
- **Plans d'implantation des PEI de la commune de LAGARDELLE S/LEZE (3 pages de format A4)**

LISTES DES PEI PUBLICS ET PRIVES AVEC LEUR ETAT ET LEURS ANOMALIES



EDITION DU : 23/10/2019

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0001	PI 100MM		ROUTE	MURET, DE	ANGLE CHEMIN BORDELEZE	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0002	PI 100MM		RUE	PUITS, DES	ANGLE IMPASSE DES TREICHES	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 02 BOUCHONS ABSENTS - HS

Précisions : MANQUE 2 BOUCHONS DE 70

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0003	PI 100MM		PLACE	VIERGE, DE LA	ANGLE RUE DES FOSSES DU FORT - PRES DE L'EGLISE	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0004	PI 100MM	182	CHEMIN	RAOUZE, DU	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0005	PI 100MM	2	RUE	BOSQUETS, DES	À 20M DE LA ROUTE DE SAVERDUN (FEU ROUGE)	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 02 BOUCHONS ABSENTS - HS

Précisions : MANQUE 1 BOUCHON DE 70

Page 1 sur 9

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0006	PI 100MM		RUE	BOSQUETS, DES	ANGLE IMPASSE DU BICENTENAIRE	

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 02 BOUCHONS ABSENTS - HS

Précisions :

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0007	PI 100MM		ROUTE	FONTANASSE, DE LA	ANGLE LOT. CAPERET	

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0008	PI 100MM	14	LOTISSEMENT	FURGUET BAS, LE		DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0009	PI 100MM		RUE	COLBERT	ANGLE IMP. BARTHES ET COMMUNAUX	

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0010	PT 100MM	421	CHEMIN	BARTHES ET COMMUNAUX, DES	ANGLE IMPASSE CAPERET	

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

Page 2 sur 9

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0011	PI 100MM		ROUTE	FONTANASSE, DE LA	ANGLE CH. DES CASSAGNOUS DE MAURENS - D74
DISPONIBLE					

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0012	PI 100MM	67	RUE	FONTANASSE, DE LA	ANGLE IMP. DES LILAS, LOT. FONTANASSE.
DISPONIBLE					

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0013	PI 100MM		IMPASSE	CAPUCINES, DES	LOT. FONTANASSE, FACE TRANSFORMATEUR
DISPONIBLE					

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0014	PI 100MM		CHEMIN	PRADALOT, DU	FACE POLYCLINIQUE
DISPONIBLE					

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0015	PI 100MM		CHEMIN	PRADALOT, DU	FACE AU PYLONE MOYENNE TENSION
DISPONIBLE					

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions : VOLANT CASSÉ

Anomalie 02 BOUCHONS ABSENTS - HS

Précisions : VOLANT CASSÉ

Page 3 sur 9

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0016	PI 100MM		CHEMIN	BARTHES ET COMMUNAUX, DES	ANGLE RESIDENCE JARDINS DE GARDELA
DISPONIBLE					

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0017	PI 100MM	1401	RUE	PETITE	PRES DE L'IMPASSE DE LA MERILLE
DISPONIBLE					

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0018	PI 100MM	###	ROUTE	FONTANASSE, DE LA	LIEU-DIT "RAYNE" - D74 VERS LE VERNET
EMPLOI RESTREINT					

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 02 BOUCHONS ABSENTS - HS

Précisions : VEGETATION

Anomalie 10 ACCES DIFFICILE - OBSTACLE

Précisions : VEGETATION

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0019	PI 80	###	ROUTE	FONTANASSE, DE LA	LIMITE COMMUNE DU VERNET - D74
INDISPONIBLE					

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 28 DEBIT < 25M3/H

Précisions : VEGETATION

Anomalie 10 ACCES DIFFICILE - OBSTACLE

Précisions : VEGETATION

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions : VEGETATION

Anomalie 02 BOUCHONS ABSENTS - HS

Précisions : VEGETATION

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0020	PI 100MM	20	RUE	MOULIN, DU	FACE RUE TRAVERSIERE DU MOULIN
DISPONIBLE					

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 06 PEINTURE A REFAIRE

Précisions :

Page 4 sur 9

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0021	PI 100MM		CHEMIN	CRABO, DE LA	ANGLE RUE DU PONT DE MERLY	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 02 BOUCHONS ABSENTS - HS

Précisions : MANQUENT 2 BOUCHONS EN 70 + COFFRE

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions : MANQUENT 2 BOUCHONS EN 70 + COFFRE

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0022	PI 100MM	1	RUE	GROSSE	PRES DU CHEMIN DES MOUNASSES	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0023	PI 100MM	621	RUE	PETITE	LE RAMA	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0024	PI 100MM	750	RUE	GROSSE	A COTE DU CHATEAU D'EAU	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0025	PI 100MM	22	RUE	RENOIR AUGUSTE	ANGLE RUE PAUL GAUGUIN - LOT. CAMBOU	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 02 BOUCHONS ABSENTS - HS

Précisions : MANQUE BOUCHON EN 70

Page 5 sur 9

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0026	PI 100MM		RUE	TOULOUSE LAUTREC HENRI, DE	ANGLE R. MANET, LOT. CAMBOU.	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0027	PI 100MM	754	CHEMIN	CRABO, DE LA	ANGLE ROUTE DE SAVERDUN (D12)	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 02 BOUCHONS ABSENTS - HS

Précisions : MANQUENT 1 BOUCHON EN 70 + COFFRE

Anomalie 03 COFFRE ABSENT - HS

Précisions : MANQUENT 1 BOUCHON EN 70 + COFFRE

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0028	PI 80	1106	CHEMIN	FLAMBANTS, DES	LES FLAMBANTS	INDISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 28 DEBIT < 25M3/H

Précisions : VEGETATION

Anomalie 10 ACCES DIFFICILE - OBSTACLE

Précisions : VEGETATION

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0029	PI 100MM	154	ROUTE	TOULOUSE, DE	D4, A 150M DU MOULIN D'AUGE (ROND POINT)	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 02 BOUCHONS ABSENTS - HS

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0030	PI 100MM	813	ROUTE	TOULOUSE, DE	BORDE BLANQUE (D4)	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

Page 6 sur 9

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0031	PI 100MM	###	ROUTE	TOULOUSE, DE	ANGLE CHEMIN GUINGUETTE (D4)

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0032	PI 100MM	4	RUE	ARAGON LOUIS	

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions : PI NEUF EN 10/2011

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0033	PI 100MM		IMPASSE	OLIVIER, DES	

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0034	PI 100MM	993	RUE	GROSSE	ENTRE IMPASSE DU RAMA ET IMPASSE LOUBATOUSE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0035	PI 100MM		RUE	BOSQUETS, DES	ANGLE CH. NEUF . FACE EHPAD NOTRE DAME DE LA PAIX

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions : PI NEUF EN 09/2008

Page 7 sur 9

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0036	PI 100MM	348	CHEMIN	CASSAGNOUS DE MAURENS, DES	

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0037	PI 100MM		CHEMIN	REDON, DE	FERME DE REDON - CHEMIN PRIVE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie 02 BOUCHONS ABSENTS - HS

Anomalie 10 ACCES DIFFICILE - OBSTACLE

Précisions : MANQUE 1 BOUCHON DE 70 - VEGETATION

Précisions : MANQUE 1 BOUCHON DE 70 - VEGETATION

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0038	PI 100MM		LOTISSEMENT	FRANCOU, LOU	ROUTE DE LA FONTANASSE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0039	PI 100MM		RUE	PISSARRO CAMILLE	LOTISSEMENT LES IMPRESSIONISTES

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :		ETAT POINT EAU
0040	PI 100MM	8	RUE	FAURE THEODORE	LOTISSEMENT LES JARDINS DE LA LEZE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

Page 8 sur 9

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0041	PI 100MM	142	RUE	GROSSE	ANGLE LOTISSEMENT PRAIRIES DE GARDELLA	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0042	PI 100MM	36	RUE	FAURE THEODORE	LOTISSEMENT LES JARDINS DE LA LEZE	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
0043	PI 100MM	###	ROUTE	FONTANASSE, DE LA	ANGLE LOT. LES FRENES	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions :

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
8001	PI 100MM		CLINIQUE	POLYCLINIQUE DE LA LEZE	COUR DE SERVICE DE LA POLYCLINIQUE (COTE CHEMIN DU PRAD	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions : VU EN 04/2018

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
8002	PI 100MM		CLINIQUE	POLYCLINIQUE DE LA LEZE	AILE OUEST - COTE PARKING PUBLIC	DISPONIBLE

ANOMALIES CONSTATEES

Anomalie

Précisions : VU EN 04/2018

Page 9 sur 9



EDITION DU : 23/09/2019

SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA HAUTE-GARONNE

RESULTATS CONTROLES POTEUX ET BOUCHES INCENDIE PRIVES DU SITE :
POLYCLINIQUE DE LA LEZE
E COUR DE SERVICE DE LA POLYCLINIQUE (COTE CHEMIN DU PRADAL
COMMUNE DE LAGARDELLE SUR LEZE

Service des Eaux :
SPEHA (EX SIECHA)

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
8001	PI 100MM		CLINIQUE	POLYCLINIQUE DE LA LEZE	COUR DE SERVICE DE LA POLYCLINIQUE (COTE CHEMIN DU PRAD	DISPONIBLE

Anomalie

Précisions : VU EN 04/2018

N°	TYPE :	N°	ADRESSE :			ETAT POINT EAU
8002	PI 100MM		CLINIQUE	POLYCLINIQUE DE LA LEZE	AILE OUEST - COTE PARKING PUBLIC	DISPONIBLE

Anomalie

Précisions : VU EN 04/2018





Légende cartographique – Groupement Prévision (1 page de format A4)

LEGENDE CARTOGRAPHIQUE


Version 1.0





Groupe PREVISION

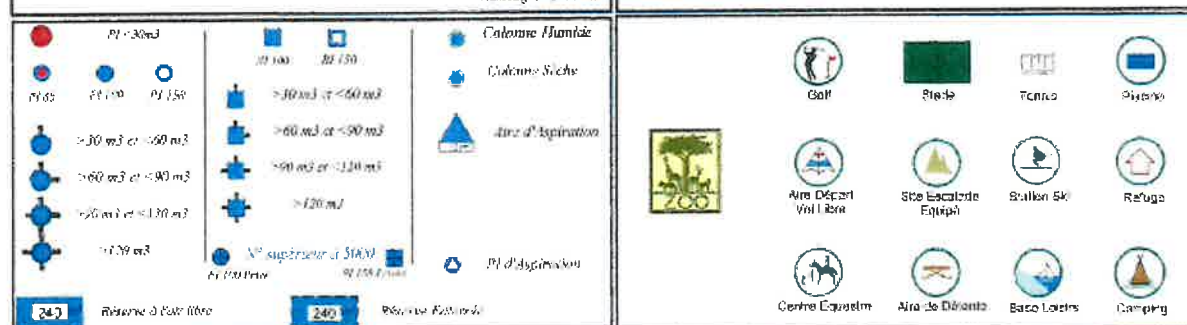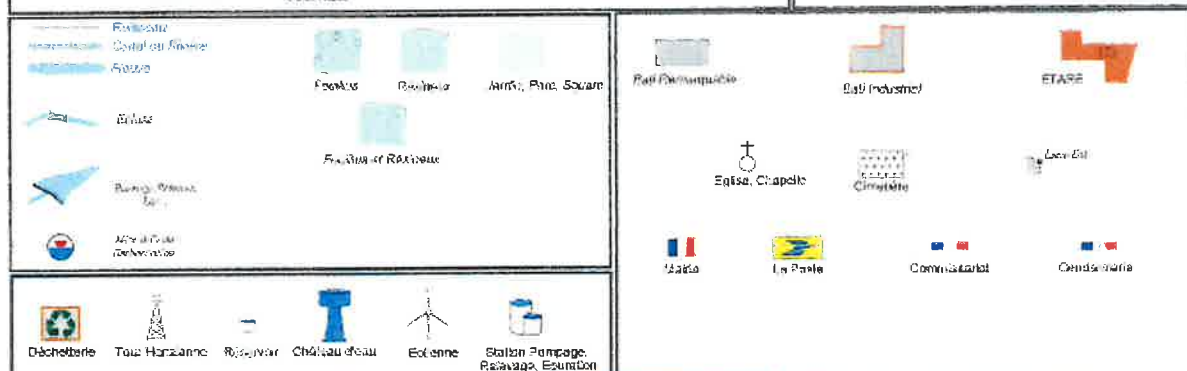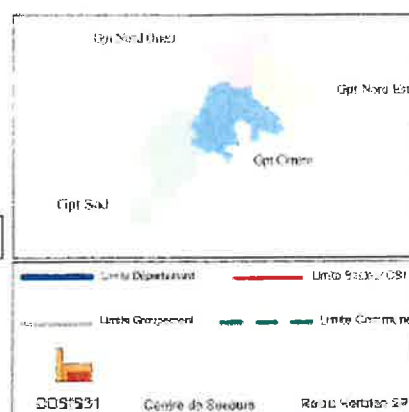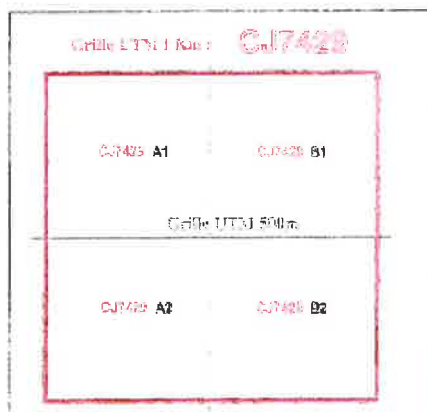

**PLANS D'IMPLANTATION DES PEI DE LA COMMUNE DE
LAGARDELLE-SUR-LEZE**

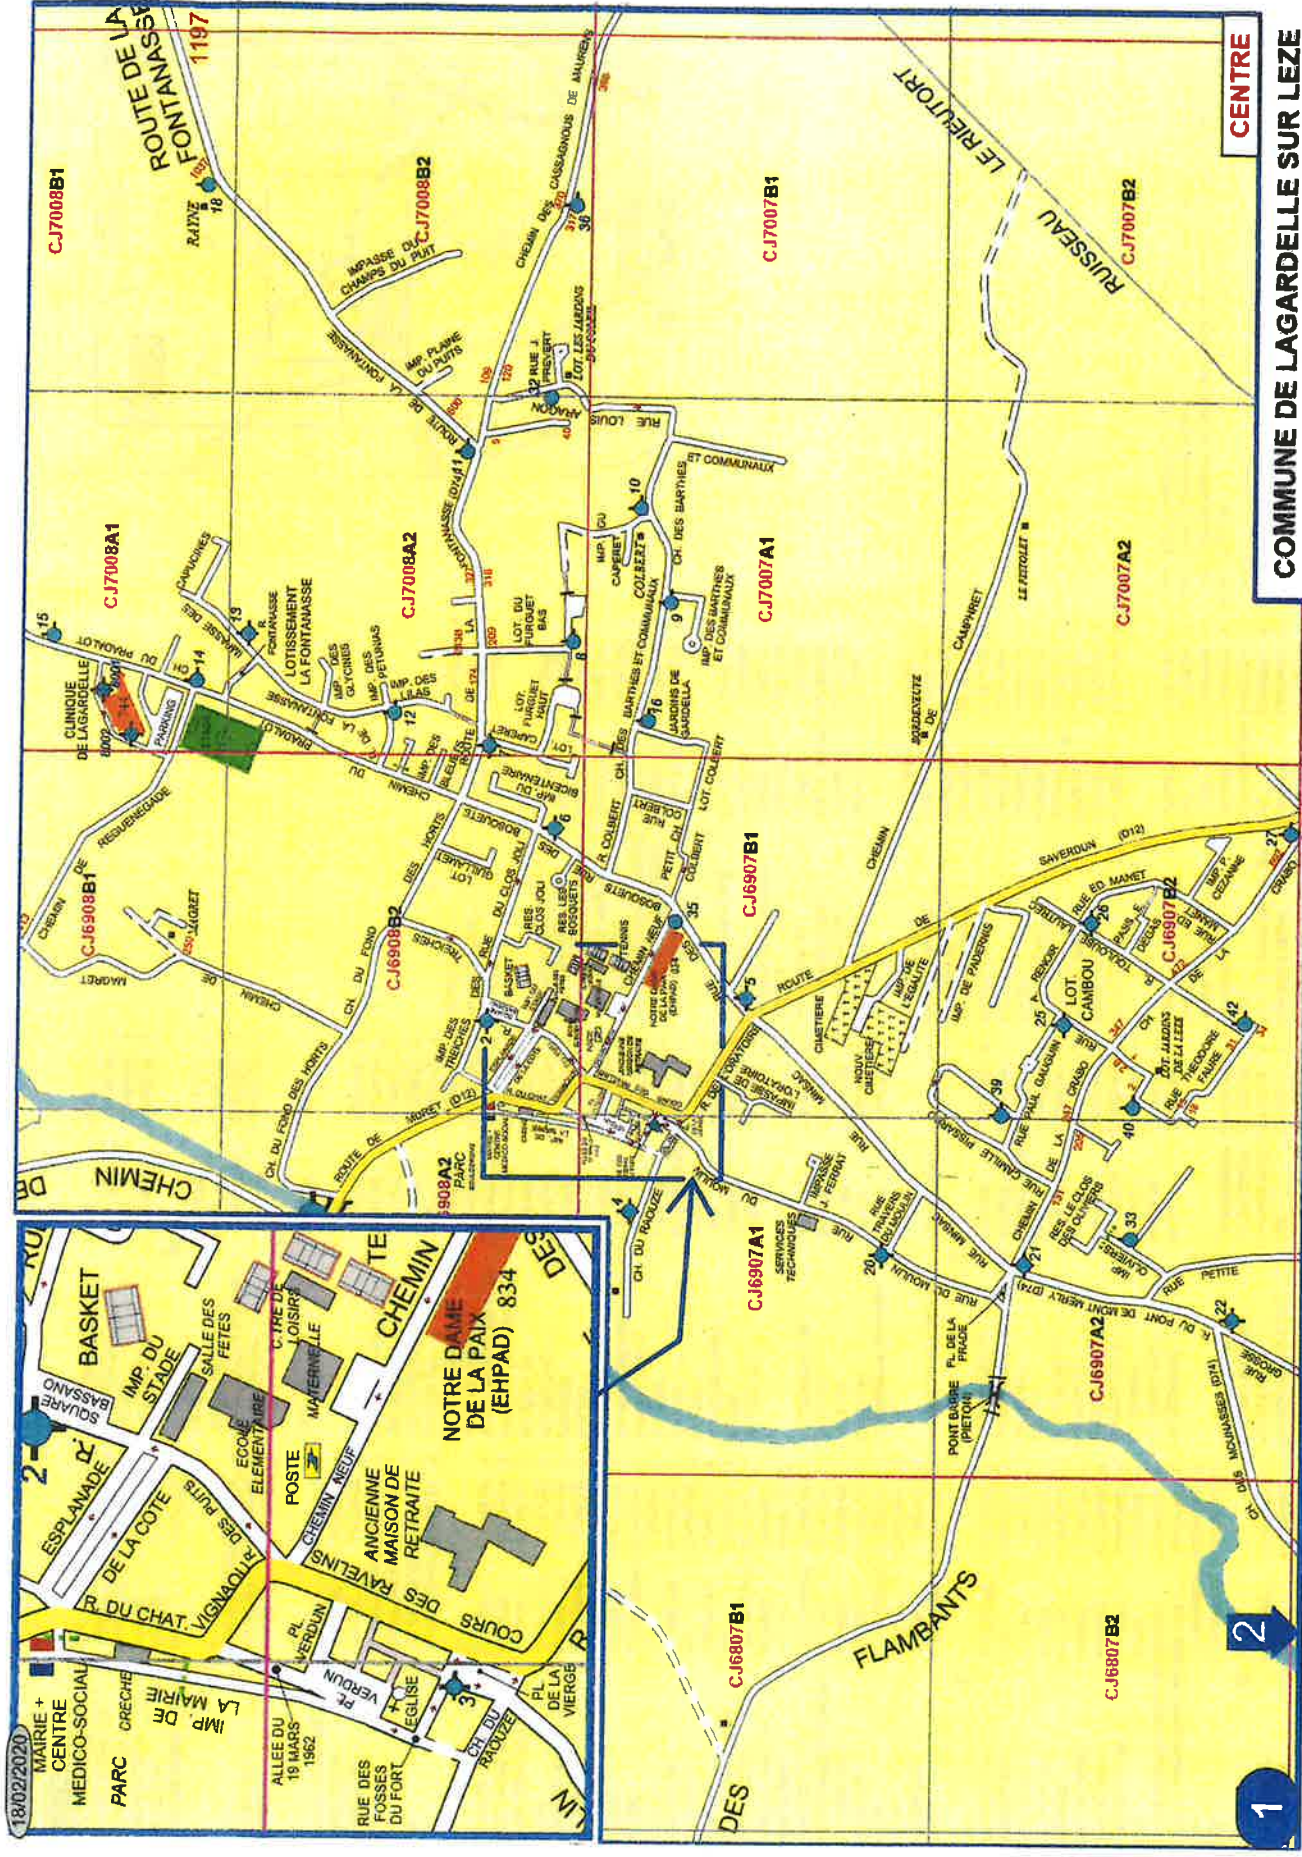

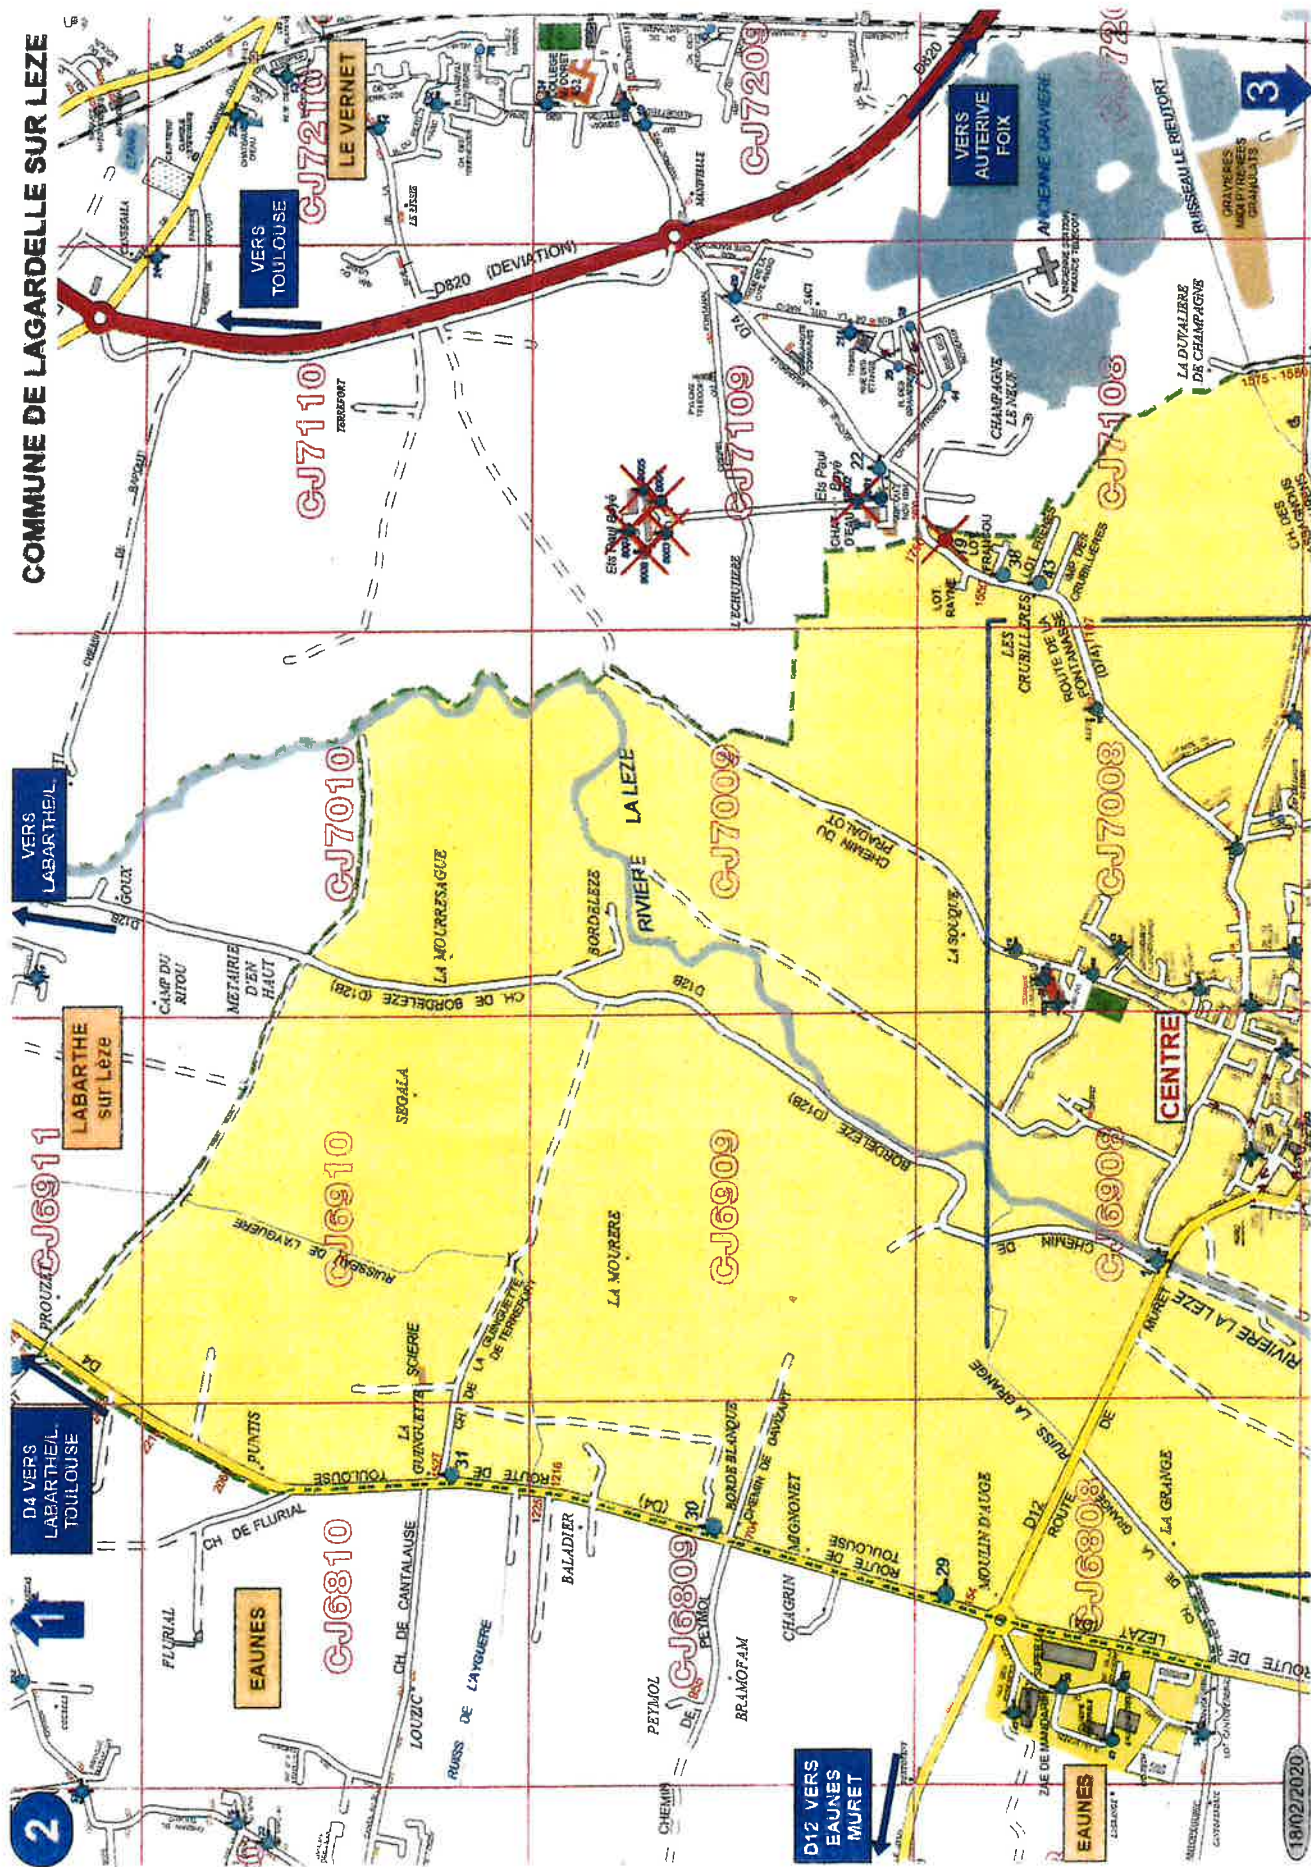

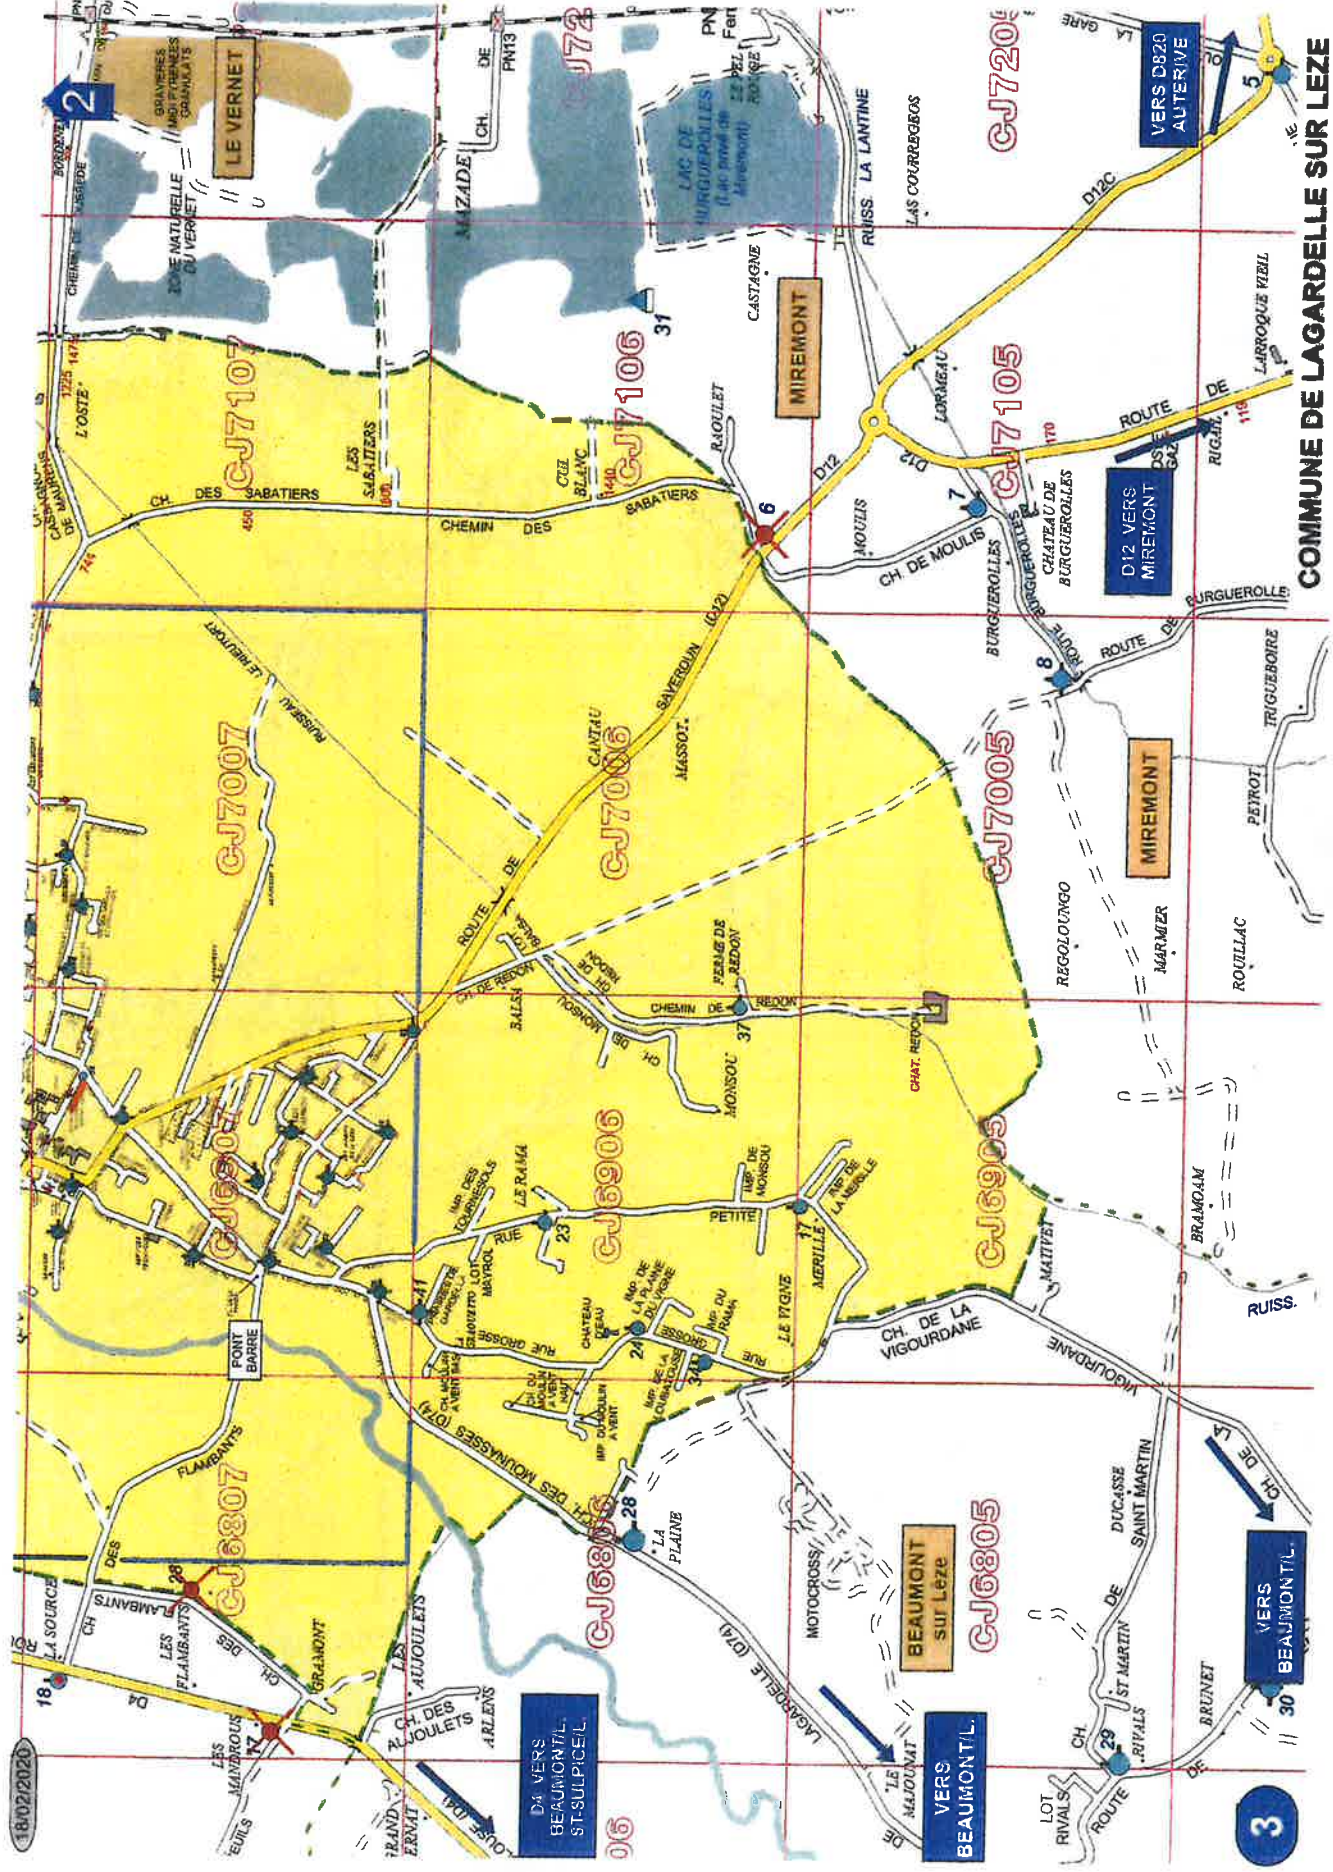

ANNEXE 2

INVENTAIRE DES RISQUES ET DES ZONES DE RISQUE

I - INVENTAIRE DES RISQUES : VUE SYNTHÉTIQUE.

Habitations.

La commune de LAGARDELLE S/LEZE est une ville de 3090 habitants et étendue sur une superficie de 1 322 Ha (densité de population: 218 hab. /km²)

Source : [http://www.linternaute.com/ville/LAGARDELLE S/LEZE](http://www.linternaute.com/ville/LAGARDELLE%20S/LEZE)

Le centre-bourg est relativement ancien et peut présenter des risques de propagation importants en cas d'incendie.

Hors centre-bourg on trouve surtout de l'habitat isolé.

Risques relevant d'une réglementation autonome (certains pouvant être sensibles) :

Etablissements recevant du public (ERP) :

33 ERP sont recensés par la Commission de sécurité : Source : SDIS, Mairie

Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) :

0 établissements classés ICPE, Source : DREAL

Espaces naturels (les forêts en particulier): Parcs: Château du Vignaou, Château de Notre Dame de la Paix.

Sites particuliers comme des tunnels et autres ouvrages routiers ou ferroviaires: Aucun

Infrastructures, exploitations agricoles, autres installations (non ICPE) ou activités particulières, autres sites sensibles et autres édifices.

La commune est traversée par les Routes Départementales n° 12 et 74

Exploitations agricoles ne nécessitant aucune DECI : 1

Exploitations agricoles nécessitant une DECI : 9

Autres installations (non ICPE) ou activités particulières : 0

Autres édifices (servitudes d'utilité publique, monuments historiques, etc.) : Eglise.

II - INVENTAIRE DES RISQUES: LISTES DÉTAILLÉES.

Listing des établissements recevant du public (ERP) :

Activité principale	Catégorie	Nom Etablissement	N°	Adresse
RLSW- Administration, bureaux, Bibliothèques	5	MAIRIE-BIBLIOTHEQUE-MEDIATHEQUE	3	Rue du Château du Vignaou
R 5 - Etablissements d'éveil,	5	CRECHE - HALTE GARDERIE - Les petits Canaillous	5	Rue du Château du Vignaou
M5 - Magasins de vente,	5	SALON DE COIFFURE	1	Rue du Château du Vignaou
M5 - Magasins de vente,	5	SALON DE COIFFURE l'D COIFF	21	Cours des Ravelins
M5 - Magasins de vente,	5	MAGASIN VACANT	17	Cours des Ravelins
O5 - Hôtel, pensions de famille	5	Maison de retraite CHATEAU NOTRE DAME DE LA PAIX	19	Cours des Ravelins
N5 - Magasins de vente,	5	PIZZERIA	6	Cours des Ravelins
M5 - Magasins de vente,	5	BOULANGERIE	1	Place de la Vierge
V4 - Etablissement de culte	5	EGLISE	1	Place de Verdun
L5 - Salle d'auditions, réunions, usage multiple	5	ESPACE ASSOCIATIF	2	Place de Verdun
M5 - Magasins de vente,	5	EPICERIE PRIMEUR	7	Place de Verdun
U5 - Etablissement de soins	5	SALON D'ESTHETIQUE	5	Place de Verdun
M5 - Magasins de vente,	5	BUREAU DE TABAC	6	Rue de l'Oratoire
M5 - Magasins de vente,	5	TATOEUR	8	Rue de l'Oratoire
M5 - Magasins de vente,	5	PHARMACIE	22	Rue de l'Oratoire
U5 - Etablissement de soins	5	QUINESITHERAPEUTE	24	Rue de l'Oratoire
M5 - Magasins de vente,	5	PHARMACIE	22	Rue de l'Oratoire
N5 - Magasins de vente,	5	RESTAURANT PIZZERIA « chez Enzo »	1	Route de Saverdun
U5 - Etablissement de soins	5	CENTRE MEDICAL	2	Chemin de Camphret
M5 - Magasins de vente,	5	PRET A PORTER	6B	Rue des Bosquets
J4- Structures d'accueil personnes âgées,	5	MAISON DE RETRAITE NOTRE DAME DE LA PAIX	20	Chemin Neuf

X5 – Vestiaires et local associatif	5	CLUB TENNIS		Chemin Neuf LE VILLAGE
R5 – Établissements d'éveil,	5	ECOLE MATERNELLE		Chemin Neuf LE VILLAGE
R5 – Établissements d'éveil,	5	CENTRE LOISIRS		Chemin Neuf LE VILLAGE
R5 – Établissements d'éveil,	5	PREFABRIQUES DORTOIR MATERNELLE		Chemin Neuf LE VILLAGE
W5 - Administration, bureaux	5	POSTE		Chemin Neuf LE VILLAGE
R5 – Établissements d'éveil,	5	ECOLE ELEMENTAIRE		Rue des Puits LE VILLAGE
L3 – Salles polyvalente, de spectacle, etc.	3	SALLE DES FETES		Rue des Puits LE VILLAGE
L5 – Salles polyvalente, de spectacle, etc.	5	2 SALLES DE MUSIQUES		Rue des Puits LE VILLAGE
X5 – Vestiaires et local associatif	5	VESTIAIRE ET LOCAL ASSOCIATIF		Impasse du Stade LE VILLAGE
N5 – Magasins de vente,	5	CANTINE SCOLAIRE		Impasse du Stade LE VILLAGE
U4 – Établissement de soins	5	CLINIQUE DE LAGARDELLE	468	Chemin de Réguenégade
X5 – Vestiaires et local associatif	5	VESTIAIRE ET LOCAL ASSOCIATIF		Chemin du Pradallot

Source : Mairie, SDIS.

Listing des Installations Classées pour la Protection de l'Environnement (ICPE) :

NO INSPECTION	ETABLISSEMENT	REGIME	STATUT SEVESO	N°
AUCUN				

Source : DREAL.

Listing des exploitations agricoles ne nécessitant aucune DECI :

Les exploitations agricoles ne nécessitant pas d'action d'extinction sont celles présentant:

- l'absence d'habitation, d'activité d'élevage ou de risques de propagation à d'autres structures ou à l'environnement,
- une valeur faible de la construction ou du stockage à préserver,
- des risques de pollution par les eaux d'extinction...

ADRESSE	RISQUE A DEFENDRE	SOLUTION ENVISAGEE :
Plaine de Cantau, RD12 M.FRAGONAS Thierry	Stockage sans habitation HANGAR NEUF	PAS DE DECI

Source : Mairie

Listing des exploitations agricoles nécessitant une DECI :

NOM	ADRESSE	TYPE DE RISQUE INCENDIE							N °
		STOCKAGE PAILLE FOIN	SILO DE STOCKAGE	PHOTVOL- TAQUE	HABITATION	ELEVAGE	STOCKAGE COMBUSTIBLE	STOCKAGE Matériels agricoles	
CASTA- NY Pierre	115, Chemin de la Grange	NON	NON	NON	OUI	NON	OUI	OUI	1
MONTA- STRUC GOMEZ	6b, rue des Bosquets	OUI	OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI	2

BESSE	74, chemin des Cassagno us des Maurens	OUI	NON	NON	OUI	NON	NON	NON	3
CANAL Alain	95, chemin du Pradalot	NON	NON	NON	OUI	NON	OUI	OUI	4
MIGUEL Guy	81, chemin des Flambant s	OUI	OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI	5
ROUA- NE Jean- Claude	Chemin de Redon	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	6
SINIGAG- LIA Bruno	2025, chemin de Bordelèze	OUI	OUI	NON	OUI	OUI	OUI	OUI	7
STIEGL- ITZ	813, rte de Toulouse	NON	OUI	NON	OUI	NON	OUI	OUI	8
M.SER- RES Denis	81, chemin des Flambant s	NON	OUI	NON	NON	OUI	OUI	OUI	9

Source : Mairie.

Listing des industries non ICPE ou activités particulières :

ADRESSE	ETABLISSEMENT	DECI
Aucun		

Source : SDIS.

Autres édifices (servitudes d'utilité publique, monuments historiques, etc.) :

ADRESSE	ETABLISSEMENT	DECI
Aucun		

Source : Mairie.

III – ÉLÉMENTS CARTOGRAPHIQUES.

Plans d'inventaire des risques et des zones de risque de la commune LAGARDELLE S/LEZE (3 pages)

- L'inventaire des zones de risque est basé sur les données concernant le BATI mises en évidence par la CARTOGRAPHIE GEOCONCEPT de la commune.
- L'inventaire des zones de risques particuliers tient compte également de ceux soumis à une réglementation autonome (ERP, ICPE).

L'inventaire des risques et des zones de risque de la commune est présenté dans la cartographie ci-après suivant ci-dessous :

Légende des risques

 ZONE DE RISQUE COURANT FAIBLE	ZONE A RISQUE PARTICULIER :
 ZONE DE RISQUE COURANT ORDINAIRE	 ICPE : Installation Classée pour la Protection de l'Environnement
 ZONE DE RISQUE COURANT IMPORTANT	 EA Elevage agricole
 Autres : ZA,ZI,Bâtiments type industriels, etc	 ERP : Etablissement Recevant du Public

INVENTAIRE DES RISQUES ET DES ZONES DE RISQUE DE LA
COMMUNE DE LAGARDELLE-SUR-LEZE

